DÜZELTMELER					
BÖL	REV NO	TANIM	DEG NO	TARIH	ONAY

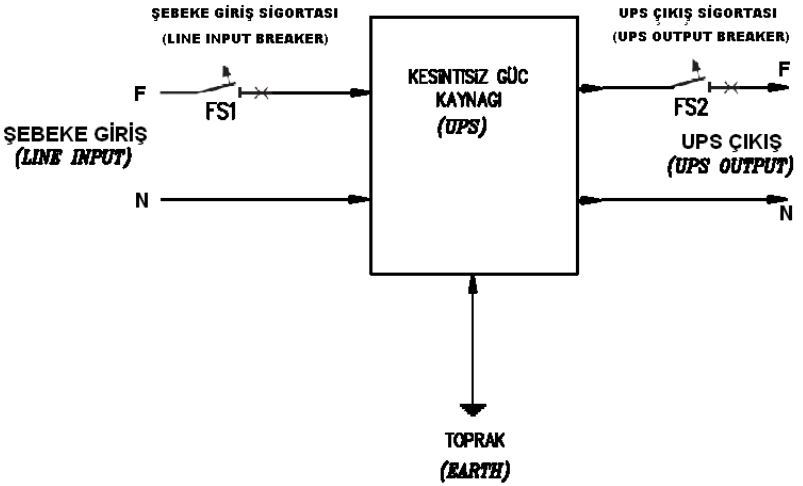

GİRİŞ NÖTR'Ü ÇIKIŞ NÖTR'ÜNDEN BAĞIMSIZ ÇEKİLMELİDİR.

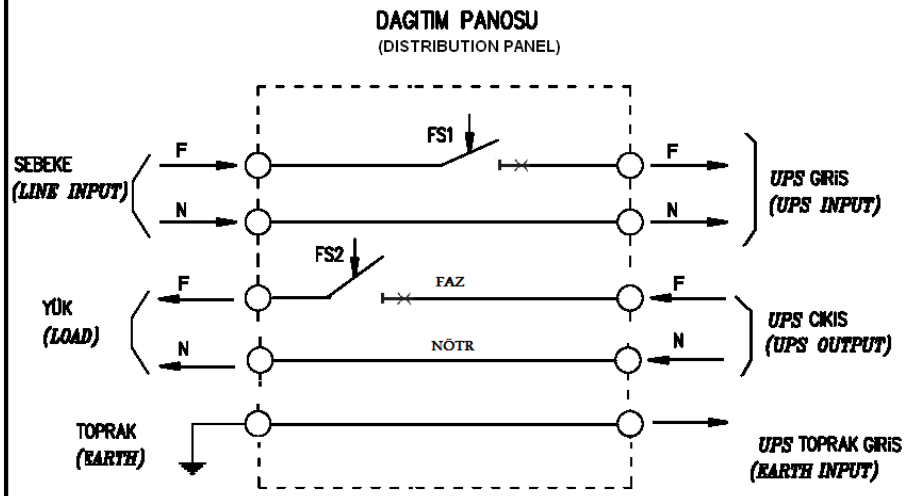

KGK (UPS) GÜC (LOAD) GİRİS&CIKIS (INPUT&OUTPUT)	KABLO KESITLERI (CABLE DIAMETER)				SIGORTA (BREAKER)	
	SEBEKE GIRIS (LINE INPUT) TTR	CIKIS (OUTPUT) TTR	TOPRAK (EARTH) NYAF	AKÜ (BATTERY) NYAF	GIRIS (INPUT) FS1	CIKIS (OUTPUT) FS2
5 kVA 1F/1F	3 x 4	3 x 4	4	2 x 6	40 A W	32 A W
6 kVA 1F/1F	3 x 6	3 x 6	4	2 x 10	40 A W	40 A W
7 kVA 1F/1F	3 x 6	3 x 6	6	2 x 10	50 A W	50 A W
10 kVA 1F/1F	3 x 10	3 x 10	10	2 x 16	63 A W	63 A W
15 kVA 1F/1F	3 x 16	3 x 16	16	2 x 2 5	80 A W	80 A W

TUNÇMATIK ELEKTRIK MALZEMELERI SAN. VE TIC. A.Ş.			
CIZEN : KONTROL :		ONAY :	
RESIM ADI : SISTEM DIAGRAMI			
SIZE A4	DÖKÜMAN NO : 002	SISTEM	REV
TARIH : KASIM 2010		SAYFA 1 of 1	